供給計画図

北陸瓦斯株式会社

自　2026年度　越路地区（長岡市）
至　2030年度

1：20000

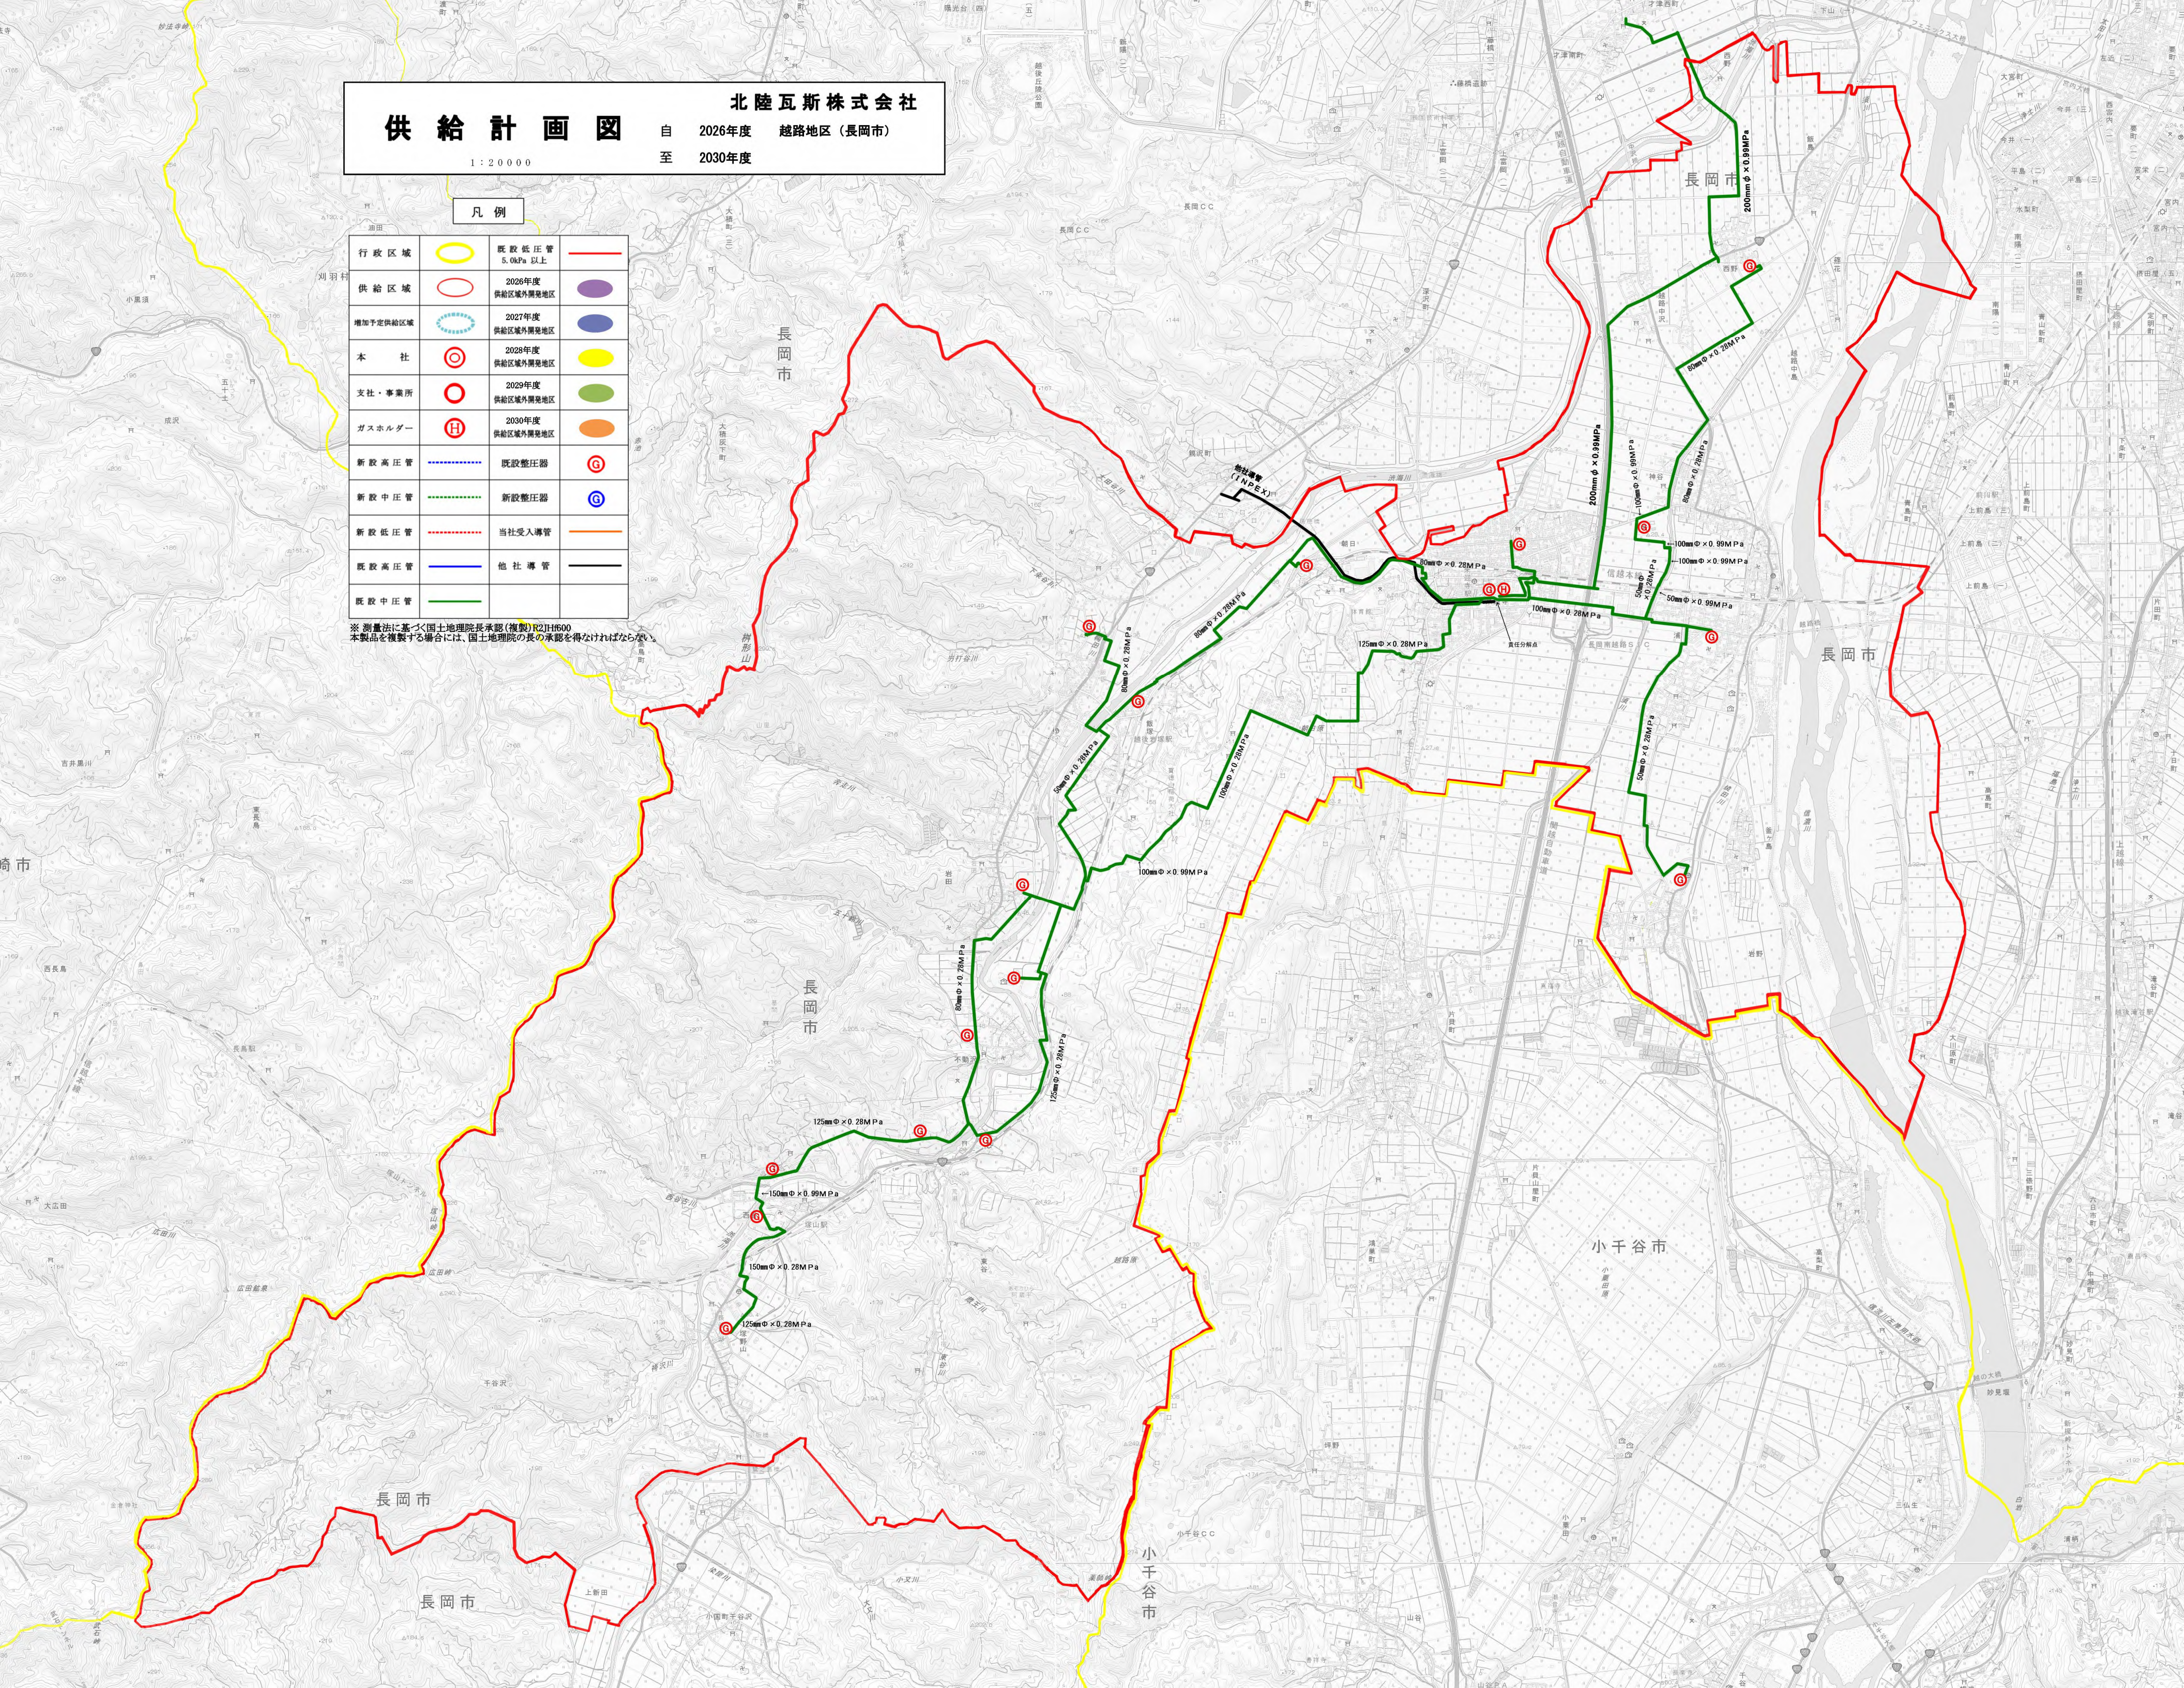
他社導管（ＩＮＰＥＸ）
200mmφ×0.99MPa
200mmφ×0.99MPa
80mmΦ×0.28MPa
100mmΦ×0.99MPa
80mmΦ×0.28MPa
100mmΦ×0.99MPa
100mmΦ×0.99MPa
50mmΦ×0.28MPa
50mmΦ×0.99MPa
80mmΦ×0.28MPa
100mmΦ×0.28MPa
125mmΦ×0.28MPa
責任分解点
50mmΦ×0.28MPa
80mmΦ×0.28MPa
80mmΦ×0.28MPa
50mmΦ×0.28MPa
100mmΦ×0.28MPa
100mmΦ×0.99MPa
80mmΦ×0.28MPa
125mmΦ×0.28MPa
125mmΦ×0.28MPa
150mmΦ×0.99MPa
150mmΦ×0.28MPa
125mmΦ×0.28MPa
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
小千谷市
小千谷市
刈羽村
信越本線
長岡南越路ＳＩＣ
越後岩塚駅
塚山駅

凡　例

行政区域	⬭	既設低圧管 5.0kPa 以上	―
供給区域	⬭	2026年度 供給区域外開発地区	●
増加予定供給区域	⬭	2027年度 供給区域外開発地区	●
本　社	◎	2028年度 供給区域外開発地区	●
支社・事業所	○	2029年度 供給区域外開発地区	●
ガスホルダー	Ⓗ	2030年度 供給区域外開発地区	●
新設高圧管	┅	既設整圧器	Ⓖ
新設中圧管	┅	新設整圧器	Ⓖ
新設低圧管	┅	当社受入導管	―
既設高圧管	―	他社導管	―
既設中圧管	―		

※ 測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R2JHf600
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。